

Primme® Manual | K-76321

Robinet de chasse de toilette, 4,8 l/chasse (1,28 gal/chasse)

Fonctionnalités

- Conçu pour un rendement optimal avec les toilettes KOHLER
- Conception de montage fixe
- Résistance à la chloramine sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Comprend un brise-vide et un contrôle d'arrêt
- Le robinet de toilette de 4,8 l/chasse (1,28 gal/chasse) utilise au moins 20 % moins d'eau que les robinets de toilette standards de 6,0 l/chasse (1,6 gal/chasse), tout en respectant les directives de rendement strictes



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

EPA WaterSense®

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)

Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Construction en laiton durable

Produits et accessoires recommandés


K-23723 Nettoyant pour robinet

Technologie

- Technologie à piston ouvert non maintenue pour une activation précise



*10-3/4" (273 mm) minimum with a
6" (152 mm) critical level above the fixture

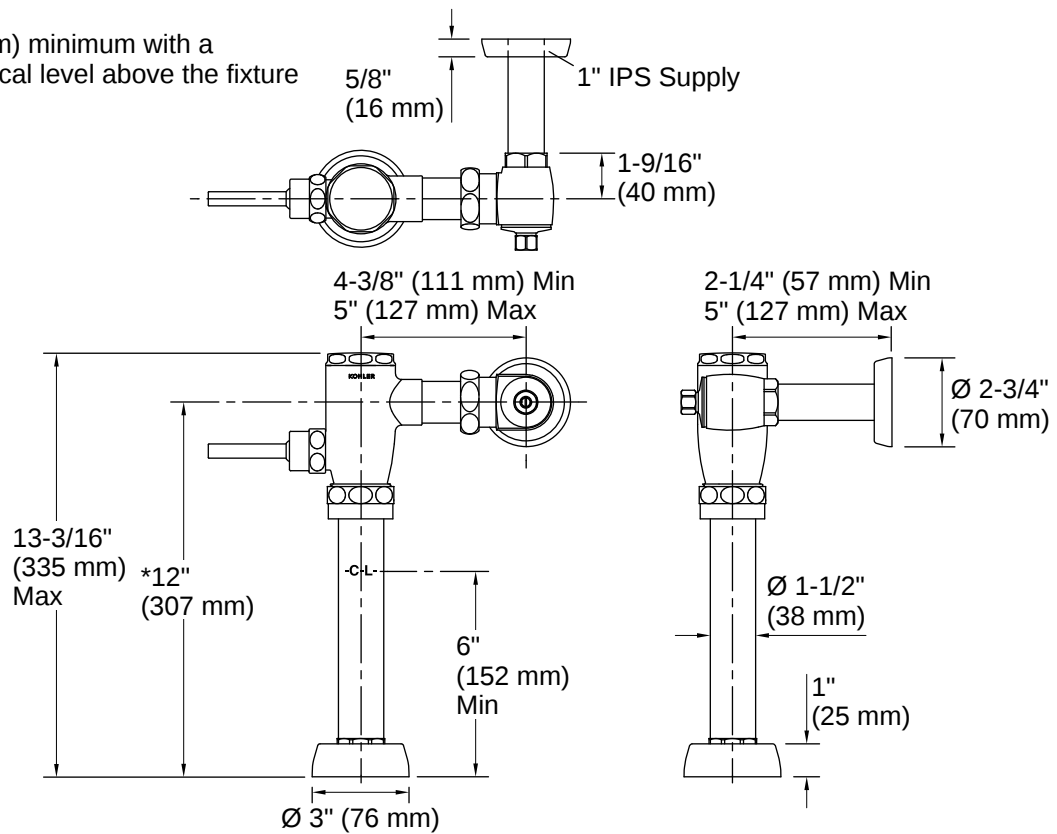

Installation

- Destiné aux installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po (38 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

